




SLAMTÖMNING

av Minireningsverk Solido SMART +P

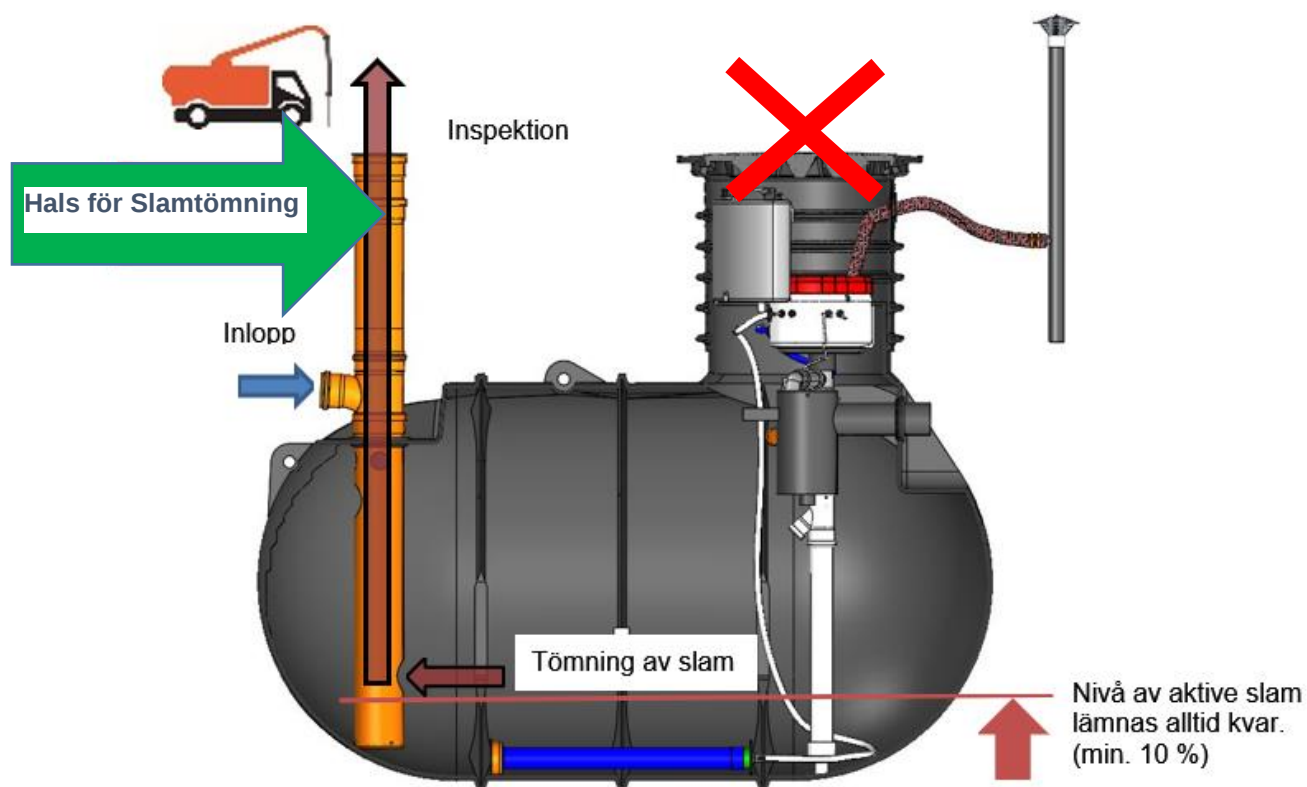

Kontakt: 010 206 43 30

PT-WaterEnvironment.se

info.ptwe.se@premiertech.com

- **Genomför avslamning (på begäran) om SSV90_{norm}-nivån når 700 ml/l.**
(mät med en utspädning av 1:3, multiplicera resultatet med 4)
Denna mätning görs vid service av er anläggning.
- För slamtömning, använd enbart det integrerade slamtömnings-/inspektionsröret
(d=160mm, indikerad av denna piktogramm ) för att säkerställa korrekt slamtömning och för att förebygga skador på komponenter.
- Storlek på anläggning och tömningsvolym att förhålla sig till:
5-6PE (1 hushåll) 2 m³ till 3 m³
10-12PE (2 hushåll) 4,5 m³ till 5 m³
15PE (3 hushåll) 6,5 m³
20PE (4 hushåll) 8,8 m³
Uppgivna siffror är ungefärliga maxvolym. Sker tömning strax efter en klarvattentömning minskas volymen med ca 75liter/PE.
Tömning kan utföras när som helst och ovan volym är för slamtömningsföretagets kännedom.
- Man behöver inte öppna locket till systemet eller ta ut kapseln vid avslamning.
- Rörets design säkerställer att minst 10 % av volymen blir kvar inuti tanken. Detta är nödvändigt för att bibehålla anläggningens prestanda direkt efter avslamningen.
- Vi rekommenderar att tanken fylls på med vatten efter avslamningen (till ca 1/3 av maxnivån) Påfyllnad med s.k. "slamavvattning" är inte tillåten då denna teknologi medför att okänd mängd slam återspolas.
- Se till att dokumentera avslamningen i driftsdagboken



Med **SMART+P EM2** (tvåkammartank M2) görs avslamningen på samma sätt. Det finns en öppning i skiljeväggen på en specifik höjd, i syfte att kunna avslamma den första kammaren nästan helt och lämna kvar en vattennivå på ca 25 cm i den andra kammaren. Mängden restsлам blir då tillräcklig för att den biologiska processen ska kunna fortsättas sett till hela volymen.

Ansvarsfriskrivning:

Tekniska ändringar och alla rättigheter förbehålls. Inget ansvar tas för eventuella tryckfel. Innehållet i installations- och monteringsanvisningarna ingår i garantivillkoren. Vid planering och installation måste gällande standarder och andra föreskrifter samt anvisningar om förebyggande av olyckshändelser följas.